

GRAVILLON ALL 11.2/22.4 RL

Empreinte carbone (kg CO2eq / t)	1.15
Pétrographie	Silico-Calcaire
Elaboration	Roulé Lavé
Usage	Béton

Partie normative


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire		Norme					Code	
11,2/22,4		Norme NF P 18-545 Article 10 - EN 12620 et EN 13139					A	
	5.6 mm	11.2 mm	22.4 mm	31.5 mm	45 mm	f	FI	
VSS	5.0	15.0	99.0			1.50	20.0	
VSI		0.0	84.0	98.0	100.0			
U	1.0	5.0	5.0	1.0		0.30	4.0	
e		15	15					

Partie informative

Résultats de production -

	5.6 mm	11.2 mm	22.4 mm	31.5 mm	45 mm	f	FI
Maximum	0.4	18.1	99.0	100.0	100.0	0.33	7.0
Xf+1.25*s	0.3	11.8	98.7	100.0	100.0	0.25	6.6
Moyenne	0.2	6.3	96.5	100.0	100.0	0.13	5.6
Xf-1.25*s	0.0	0.8	94.4	100.0	100.0	0.01	4.6
Minimum	0.0	0.8	92.8	100.0	100.0	0.01	5.0
Ecart-type	0.1	4.4	1.7	0.0	0.0	0.10	0.8
Nombre	20	20	20	20	20	20	5

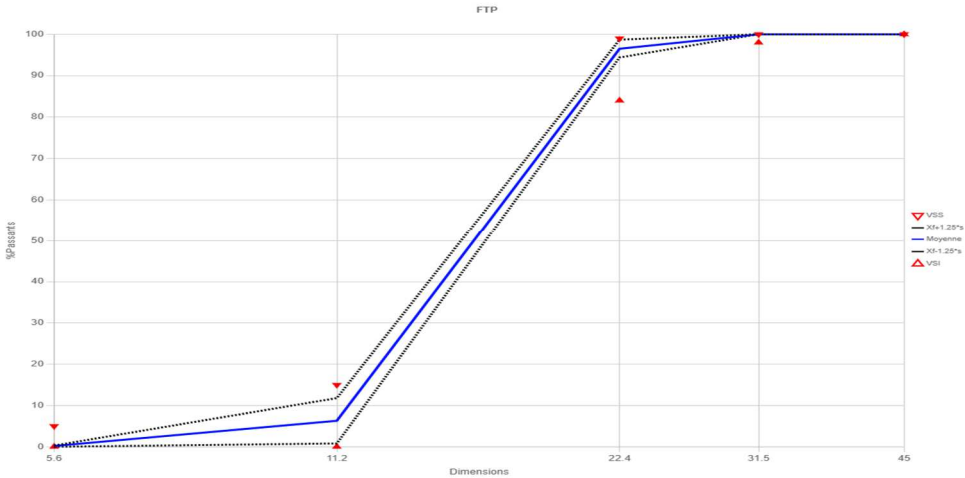

Essai(s) complémentaire(s)		
Na2OEq - NF P18-542	0.0006%	14/10/24
AS - EN 1744-1 art12	0.09%	14/10/24
S - EN 1744-1 Art.11	0.16%	14/10/24
prd - EN 1097-6	2.62Mg/m3	11/06/25
Argl - XP P18-546	<0.1	11/06/25
Imp - XP P18-546	<0.01	11/06/25
LA - EN 1097-2	18	20/08/24
C - EN 1744-1. art7.8 ou 9	0.000%	14/10/24
Ar - NF P 18-594	NQ	11/06/25
WA24 - EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	0.7%	11/06/25