

GRAVE ALL 0/11.2 RL

Empreinte carbone (kg CO2eq / t)	1.15
Pétrographie	Silico-Calcaire
Elaboration	Roulé Lavé
Usage	Béton

Partie normative


Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe Granulaire		Norme					Code	
0/11,2		EN 12620+A1 Granulats pour bétons					GA85	
	0.063 mm	2 mm	5.6 mm	11.2 mm	16 mm	22.4 mm	MB	
VSS	6.0	60.0	90.0	99.0	100.0	100.0	1.50	
VSI	0.0	20.0	50.0	85.0	98.0	100.0		
U	1	4	4	3	1		0.5	
e		40	40	15				

Partie informative

Résultats de production -

	0.063 mm	2 mm	5.6 mm	11.2 mm	16 mm	22.4 mm	MB
Maximum	3.7	51.2	68.5	98.2	100.0	100.0	0.50
Xf+1.25*s	3.2	46.7	66.7	97.5	100.0	100.0	0.50
Moyenne	2.4	40.6	60.5	95.1	100.0	100.0	0.50
Xf-1.25*s	1.7	34.6	54.4	92.8	100.0	100.0	0.50
Minimum	1.6	32.7	53.2	91.8	100.0	100.0	0.50
Ecart-type	0.6	4.9	4.9	1.9	0.0	0.0	0.00
Nombre	17	17	17	17	17	17	17

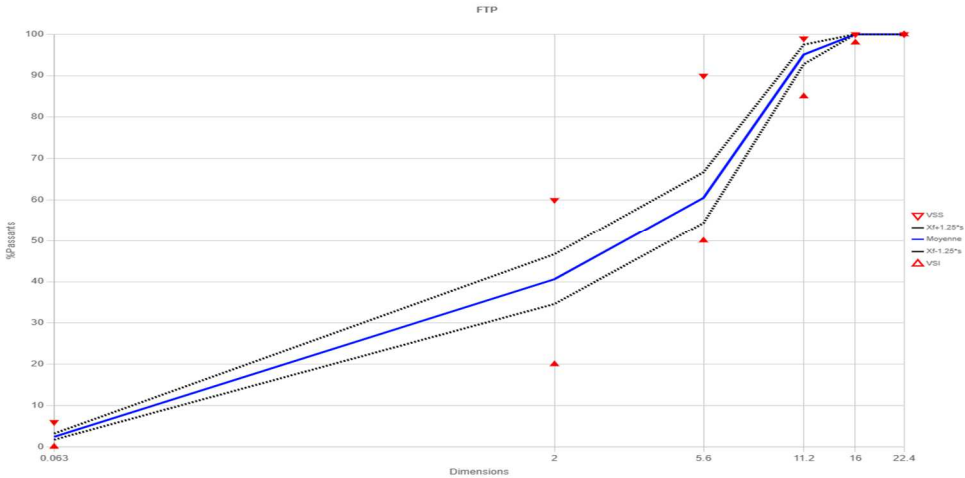

Essai(s) complémentaire(s)		
Na2OEq - NF P18-542	0.0042%	14/10/24
AS - EN 1744-1 art12	0.09%	14/10/24
S - EN 1744-1 Art.11	0.19%	14/10/24
EN_GEL -	Non gélif	26/09/23
prd - EN 1097-6	2.65Mg/m3	11/06/25
LA - EN 1097-2	15	08/08/24
Imp - XP P18-546	<0.01	11/06/25
MH - EN 1744-1 Art.15-1	Négatif	30/10/24
C - EN 1744-1. art7.8 ou 9	0.000%	14/10/24
Argl - XP P18-546	<0.1	11/06/25
Ar - NF P 18-594	NQ	11/06/25
Ab - EN 1097-6	1.60%	11/06/25
WA24 - EN 1097-6. art 7. 8 ou 9	1.2%	11/06/25