

Sable 0/4 Roulé Lavé (141025)

Article 10

Code A sauf FM Code B

Granulats pour bétons hydrauliques et mortiers

GEA MATERIAUX
30200 BAGNOLS SUR CEZE

Fournisseur :

Origine :

PIERRELATTE

Lieu de prélèvement : PIERRELATTE

Nature pétrographique: ALLUVIONS SILICO-CALCAIRES

Partie normative


Engagement du producteur : 15 octobre 2025 au 15 avril 2026

Symbole	f	SE(10	Ecs	FM	0,25	1	D					1,4D			2D		
Tamis (mm)	fines	SE(10	Ecs	FM	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	3,15	4	5	5,6	6,3	7,1	8
Valeurs limites Vss+u	7,0	100		3,00		59		93				97		100			100
Valeurs spécifiées Vss	X 6,0	100		2,85		55		90				95		100			100
Valeurs spécifiées Vsi	X 0,0	65		2,15		15		50				85		95			100
Valeurs limites Vsi-u	0,0	60		2,00		11		47				83		94			100
Ecart-type max se/3,3	1,8	10,6		0,21		12,1		12,1				3,0		1,5			0,0
U	1,0	5		0,15		4		3				2		1			0

Partie informative

Contrôle de fabrication : Synthèse 1er janvier au 30 septembre 2025

Symbole	f	SE(10	Ecs	FM	0,25			1			D			1,4D			2D					
Tamis (mm)	fines	SE(10)	Ecs	FM	0,125	0,25	0,5	1	2	2,8	3,15	4	5	5,6	6,3	7,1	8					
Maximum	2,5	90	29	2,83	9	31	74	82	86	89	90	94	98	100	100	100	100					
Xf+1,25sf	2,1	86	29	2,64	8	30	71	79	83	87	88	92	98	100	100	100	100					
Moyenne Xf	1,6	80	28	2,51	7	28	67	75	81	85	87	91	97	99	100	100	100					
Xf-1,25sf	1,1	74	27	2,39	5	25	63	72	78	83	85	90	96	99	100	100	100					
Minimum	0,8	72	27	2,26	4	22	56	66	75	82	84	89	96	98	100	100	100					
Ecart-type sf	0,4	4,7	0,6	0,10	1,0	2,2	3,3	2,8	2,1	1,4	1,2	0,9	0,6	0,5	0,0	0,0	0,0					
Nombre de valeurs	26	26	10	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26					

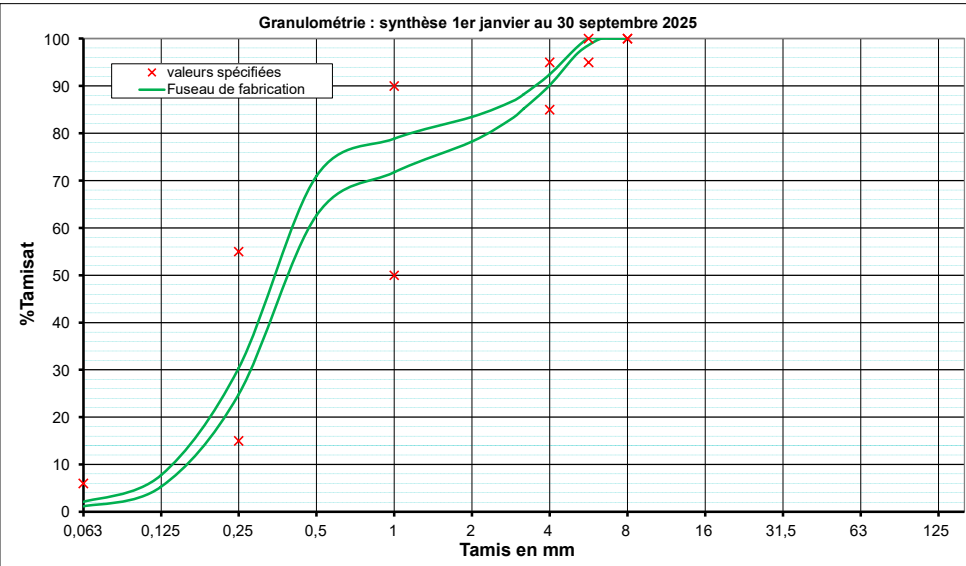

Commentaires :

ALCALI REACTION : PR conformément au FD P 18 542 (dossier carrière)

Le : 1 octobre 2025

Signataire : Patrick SAHY

Visa :

Autres caractéristiques

janvier 2023 à septembre 2025

§	Essai	Code	Vs	Moyen ne Xf	maxi mini	Nb valeurs	Date privt
10.2.3	Angularité / Ecoulement des sables	Ecs (s)		28	29 27	36	04/09 2025
10.2.4	Polluants Organiques	PO	Négatif	Négatif	- -	3	16/01 2025
10.3.1.1	Masse volumique réelle	MVRF (g/cm3)		2,60	2,61 2,59	3	16/01 2025
10.3.1.2	Absorption d'eau avec fines	Ab (%)	$\leq 2,5$	1,1	1,2 1,0	3	16/01 2025
10.3.2	Impuretés prohibées	ImP (%)	$\leq 0,1$	0,0	0,0 0,0	3	16/01 2025
10.3.3	Alcali Réaction	AR		PR	- -		
10.3.3	Teneur en alcalins actifs	Na2Oeq (%)		0,0029	0,0071 0,0008	3	16/01 2025
10.3.4	Soufre Total	S (%)	≤ 1	0,03	0,08 0,00	3	16/01 2025
10.3.5	Sulfates solubles dans l'acide	AS (%)	$\leq 0,2$	0,01	0,02 0,00	3	16/01 2025
10.3.6	Chlorures solubles dans l'eau	Cl (%)		0,000	0,001 0,000	3	16/01 2025