

Fournisseur :

Origine :

PIERRELATTE

Lieu de prélèvement : PIERRELATTE

Nature pétrographique: ALLUVIONS SILICO-CALCAIRES

Partie normative


Engagement du producteur : 15 octobre 2025 au 15 avril 2026

Symbole	f	FI	d/2		d				D/1,4				D		1,4D		2D			
Tamis (mm)	fines	FI	2,8	3,15	4	5	5,6	6,3	8	10	11,2	12,5	14	16	18	20	22,4	25	28	31,5
Valeurs limites Vss+u	1,8	24	6				20				76			100			100			100
Valeurs spécifiées Vss	1,5	20	5				15				70			99			100			100
Valeurs spécifiées Vsi	0,0	0	0				0				40			84			98			100
Valeurs limites Vsi-u	0,0	0	0				0				34			79			97			100
Ecart-type max ≤e/3,3	0,5	6,1	1,5				4,5				9,1			4,5			0,6			0,0
U	0,3	4	1				5				6			5			1			0

Partie informative

Contrôle de fabrication : Synthèse 1 er janvier au 30 septembre 2025

Symbole	f	FI	d/2		d				D/1,4				D		1,4D		2D					
Tamis (mm)	fines	FI	2,8	3,15	4	5	5,6	6,3	8	10	11,2	12,5	14	16	18	20	22,4	25	28	31,5		
Maximum	0,7	13	2	2	2	4	8	18	40	60	69	79	88	95	100	100	100	100	100	100		
Xf+1,25sf	0,6	13	2	2	2	3	5	12	30	50	60	72	83	95	100	100	100	100	100	100		
Moyenne Xf	0,4	12	1	1	1	2	4	9	23	41	52	64	77	92	100	100	100	100	100	100		
Xf-1,25sf	0,2	11	0	0	0	1	2	6	16	31	44	55	70	90	100	100	100	100	100	100		
Minimum	0,2	10	0	0	0	1	2	5	13	22	40	53	68	88	99	100	100	100	100	100		
Ecart-type sf	0,2	1,0	0,4	0,5	0,5	0,8	1,3	2,8	5,7	7,4	6,7	6,6	5,3	1,9	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Nombre de valeurs	26	9	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26		

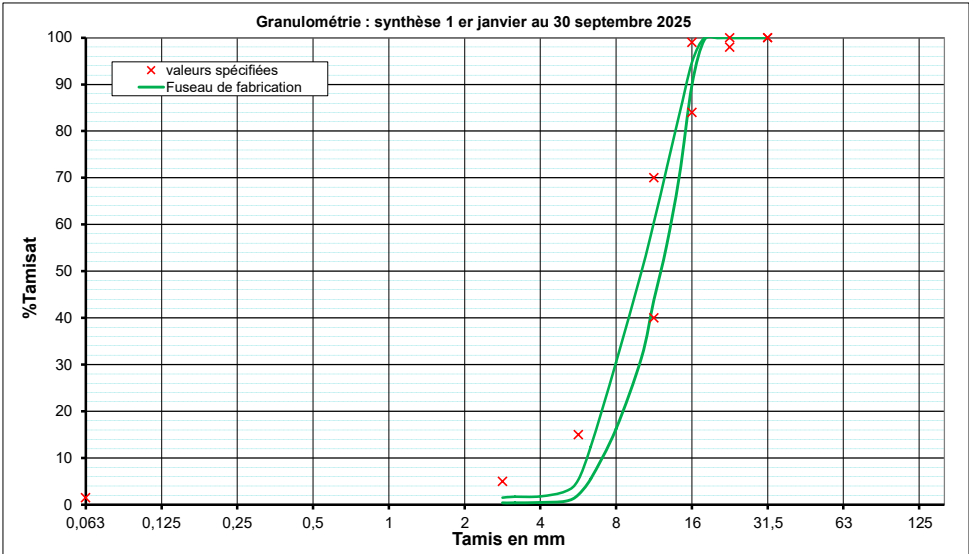

Commentaires :

ALCALI REACTION : NR conformément au FD P 18 542 (dossier carrière)

Le : 15 octobre 2025

Signataire : Patrick SAHY

Visa :

Autres caractéristiques

Janvier 2023 à août 2025

§	Essai	Code	Vs	Moyenne Xf	maxi mini	Nb valeurs	Date privt
10.1.1	Los Angeles	LA	≤ 30	19	20 17	6	18/08 2025
10.1.2	Sensibilité au Gel-Dégel	F (%)	≤ 4	0,4	0,4 0,4	1	30/05 2024
10.1.5	Elements coquilliers	SC (%)	Non Applicable	-	- -		
10.1.6	Boulettes d'argile	Arg (%)	≤ 1	0,0	0,0 0,0	3	16/01 2025
10.3.1.1	Masse volumique réelle	ρ_{rd} (g/cm ³)		2,59	2,60 2,58	3	16/01 2025
10.3.1.2	Absorption d'eau sans fines	WA24 (%)	$\leq 2,5$	1,1	1,1 1,1	3	16/01 2025
10.3.2	Impuretés prohibées	ImP (%)	$\leq 0,1$	0,0	0,0 0,0	3	16/01 2025
10.3.3	Alcali Réaction	AR		NR	- -		12/01 2024
10.3.3	Teneur en alcalins actifs	Na2Oeq (%)		0,0010	0,0013 0,0008	3	16/01 2025
10.3.4	Soufre Total	S (%)	≤ 1	0,04	0,09 0,01	3	16/01 2025
10.3.5	Sulfates solubles dans l'acide	AS (%)	$\leq 0,2$	0,02	0,02 0,02	3	16/01 2025
10.3.6	Chlorures solubles dans l'eau	Cl (%)		0,000	0,000 0,000	3	16/01 2025
	Valeur de bleu des fines	MBf		9,2	15,0 6,6	5	18/08 2025