



## DISPOSITIFS DE FERMETURE

# TC500L B125 NF

## REGARDS DE BRANCHEMENT

Classe B125  
EN124-2 : 2015  
Fonte  
EN GJS 500-7  
ISO 1083 / EN1563

### CARACTERISTIQUES :

#### Matériaux :

☞ Fonte EN GJS 500-7 selon ISO 1083 / EN1563

#### Force de contrôle :

☞ 125 kN selon EN 124

Lieu d'installation : Groupe 2 - Trottoirs, zones piétonnes et zones comparables, aires de stationnement et parkings à étages pour voitures. (Et groupe inférieur).

#### Revêtement :

Peinture hydrosoluble noire non toxique et non polluante.

#### Certification :

Marque NF-VOIRIE - Cette marque certifie la conformité au référentiel NF-110, et les valeurs des caractéristiques annoncées (☞) grâce à un contrôle permanent exercé par AFNOR CERTIFICATION, 11, rue Francis de Pressensé F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

### PARTICULARITES :

#### Masses :

Total du dispositif : 15.900kg.

Du couvercle : 6.1kg.

#### Aspect de surface :

Cadre à relief anti-glissant selon EN124. Surface décor 4L.

Couvercle à relief anti-glissant selon EN124. Surface décor 4L.

#### Pression d'appui du cadre :

☞  $p \leq 7.5 \text{ N/mm}^2$ .

#### Type de cadre :

Carré monobloc moulé.


Muni d'(une) encoche(s) pour soulèvement du couvercle.

### OPTION(S) :

Marquage : nous consulter. Dimensions du marquage en fonction de la dimension de l'élément.

### MANIPULATION :

Placer une barre à mine dans l'encoche du cadre pour soulever le couvercle, ou si le voile central est défoncé, soulever le couvercle à l'aide de pic, pioche ou crochet.

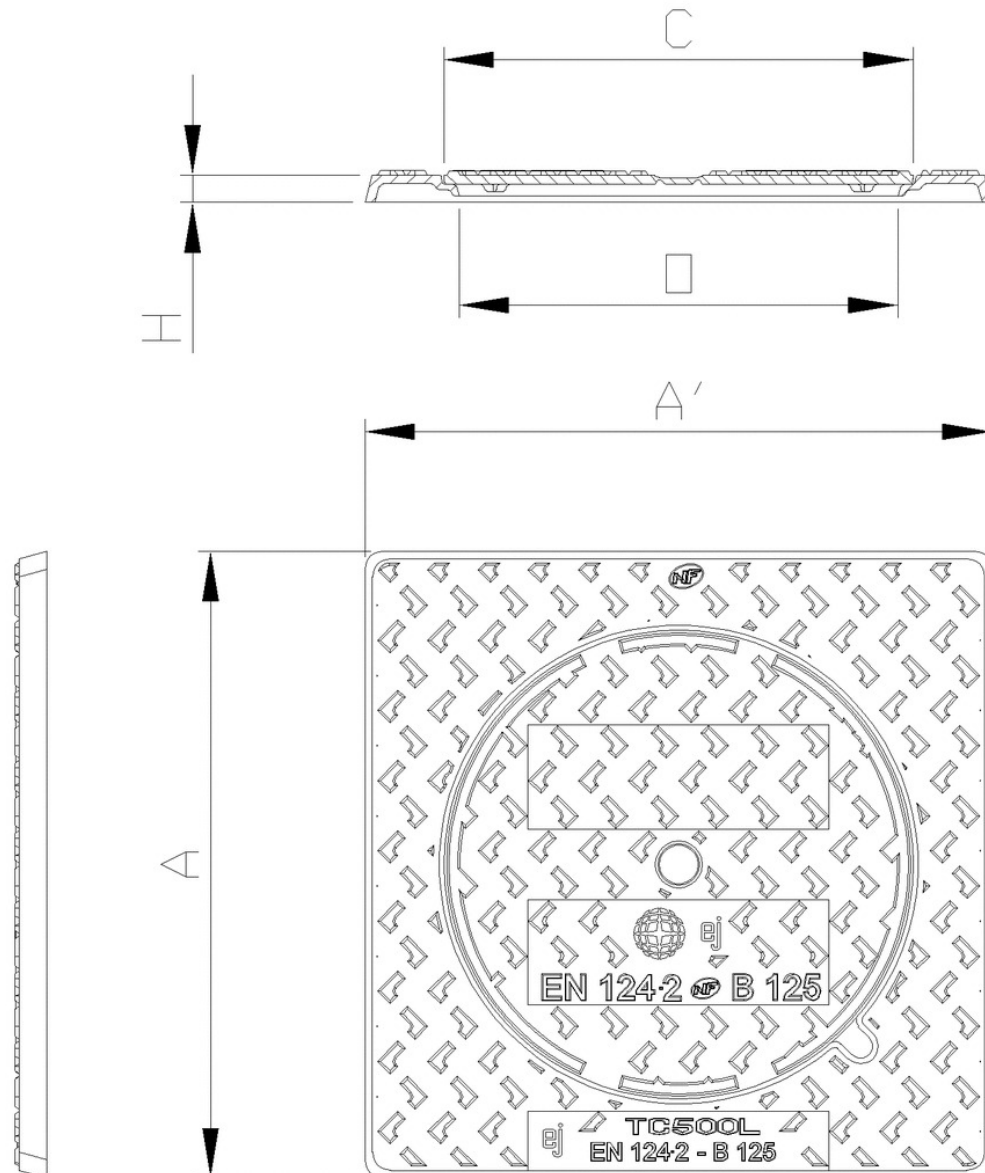

| O    | AxA'    | C    | H  |
|------|---------|------|----|
| ø350 | 500x500 | ø374 | 22 |

(☞) Caractéristiques certifiées.

Les poids (kg) donnés sont issus des valeurs moyennes détectées en production, des éléments constitutants du produit, avec une tolérance de 10%.

Poids (kg), Dimensions (mm), dessins donnés à titre indicatif.

Modifications réservées.

Diffusion non contrôlée.

**CONFIDENTIEL** : Propriété de EJ  
EMEA Ne peut être utilisé par des tiers  
sans son autorisation.

### EJ IN PICARDIE

Zone Industrielle de MARIVAUX 60149 SAINT CREPIN IBOUVILLERS France

ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 - ISO 50001

[www.ejco.com/em/fr/](http://www.ejco.com/em/fr/)

N° Fiche : FT\_540542 01

Date Màj : 20.06.2025

Édité : 05.01.2024